

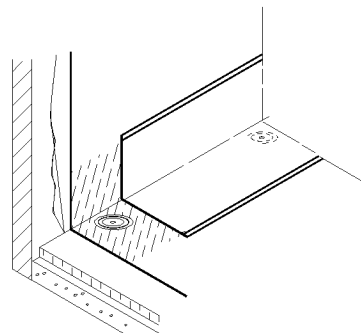


Wszystkie systemy

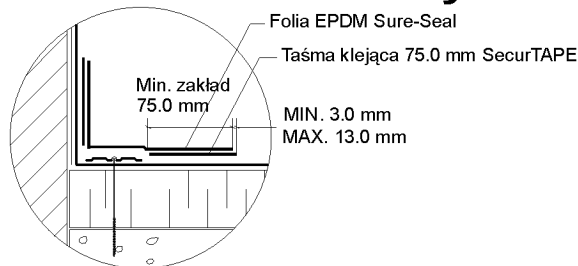

Dowolne zakończenie
na ścianie

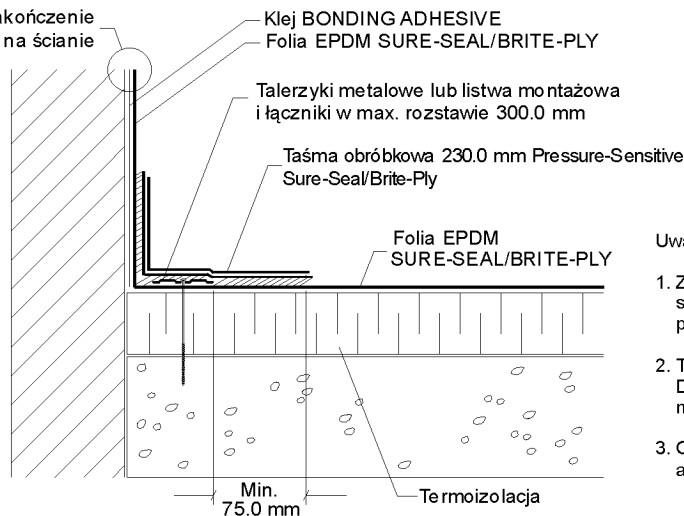

Uwaga:

1. Zakończenie folii na murze musi być wykonane powyżej spodziewanego poziomu wody, i nie mniej niż 150.0 mm ponad połacią dachu.
2. Talerzyki metalowe i łączniki stosuje się dla folii zbrojonej. Dla folii standardowej (niezbrojonej) stosuje się listwę montażową i łączniki uzależnione od rodzaju podłoża.
3. Obróbkę ściany wykonuje się z wywiniętego arkusza połaciowej folii EPDM.

Obróbka ściany w. 2

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.