


Wszystkie systemy

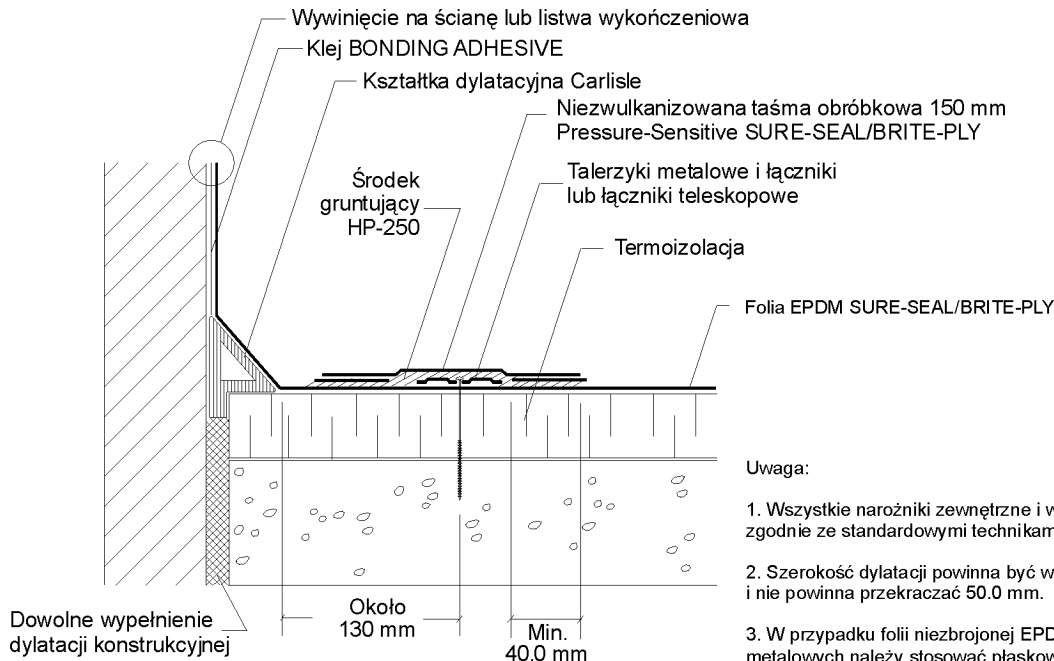

Uwaga:

1. Wszystkie narożniki zewnętrzne i wewnętrzne obrabiamy zgodnie ze standardowymi technikami Carlisle.
2. Szerokość dylatacji powinna być większa niż 19.0 mm i nie powinna przekraczać 50.0 mm.
3. W przypadku folii niezbrojonej EPDM zamiast talerzyków metalowych należy stosować płaskownik metalowy.
4. Łączniki należy zamontować około 130.0 mm od dylatacji, aby zapobiec nakładaniu się taśmy obróbkowej na dylkację.

Dylatacja konstrukcyjna w. 7

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.