


System balastowy


A NOWE POKRYCIE DACHOWE

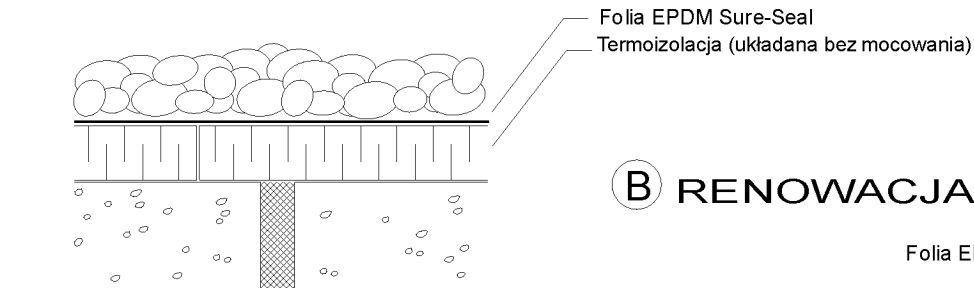

Uwaga:

Pomiędzy warstwę balastu a folię EPDM zaleca się ułożenie warstwy ochronnej z włókniny PE lub PP o gramaturze min. 200 g/m² dla otoczków lub min. 400 g/m² dla kruszywa łamanego lub płytek betonowych.

B RENOWACJA

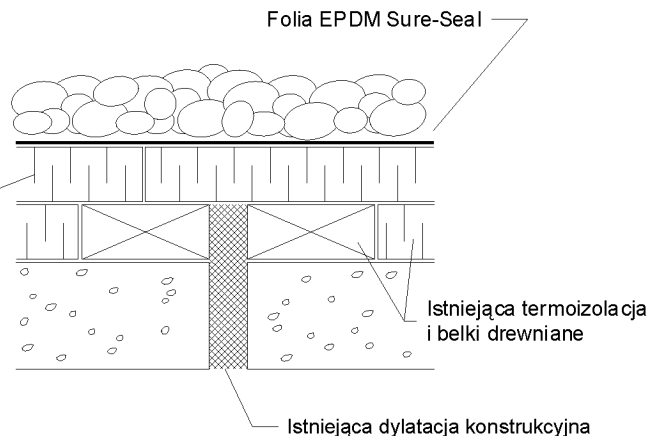

Dylatacja konstrukcyjna w. 8

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.